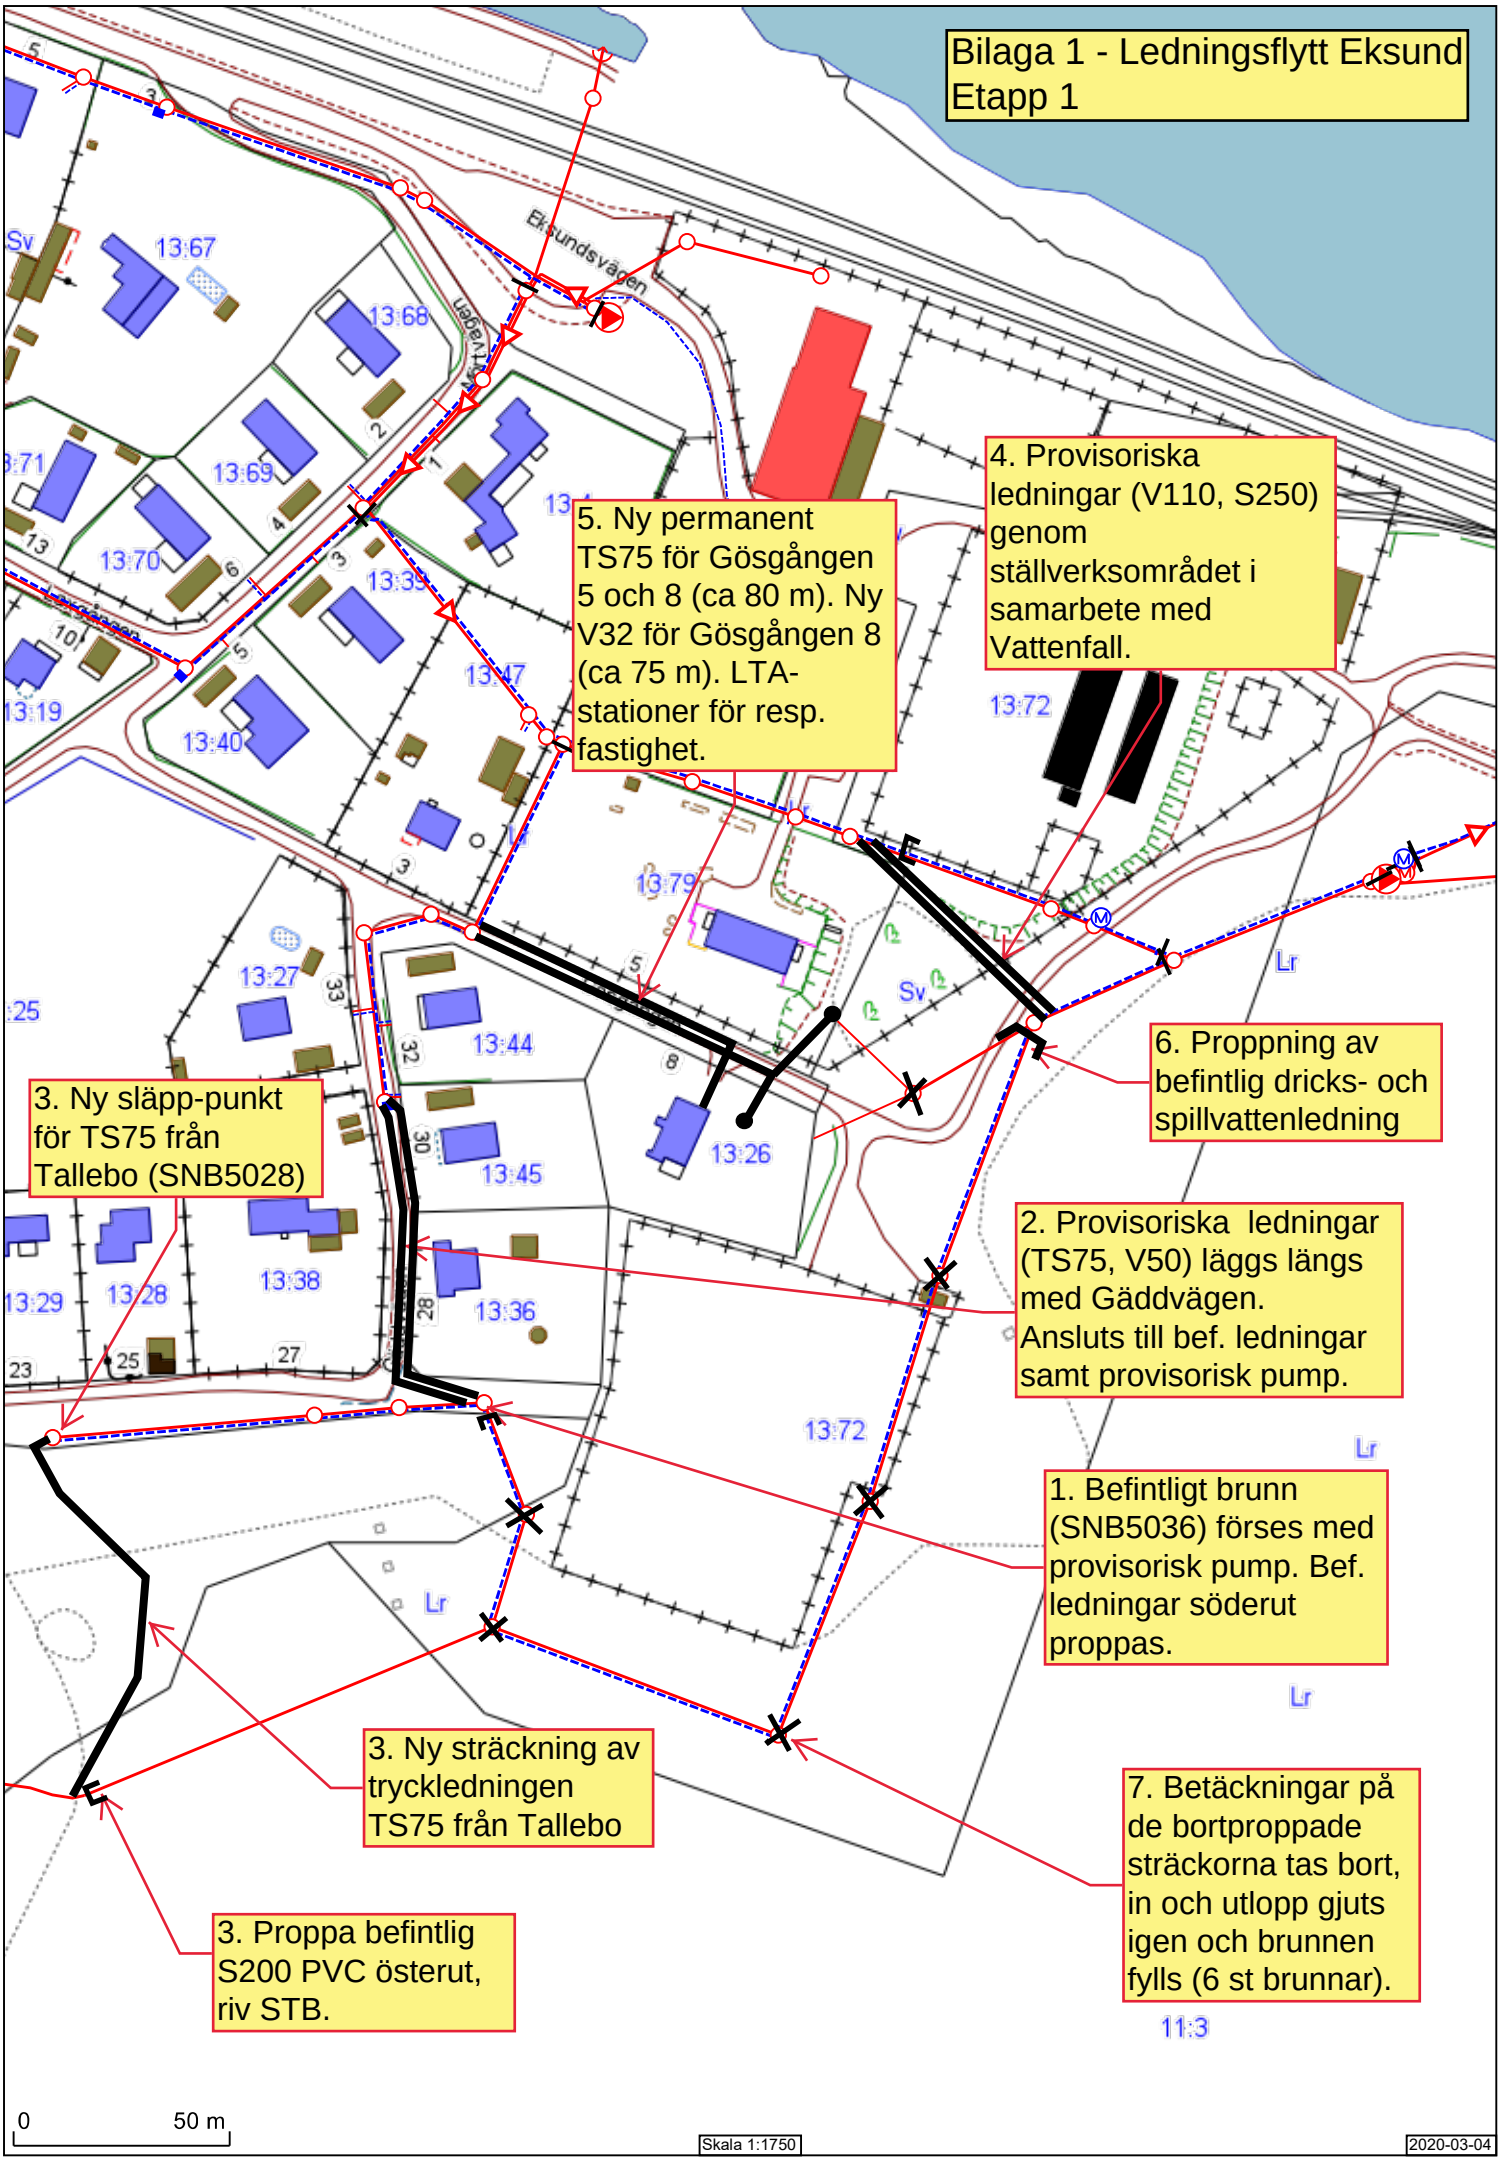
Bilaga 1 - Ledningsflytt Eksund
Etapp 1
Eksundsvägen
13:67
13:68
13:69
13:70
13:35
13:47
13:40
13:19
13:72
13:79
13:27
13:44
13:45
13:26
13:29
13:28
13:38
13:36
13:72
11:3
Lr
Sv
4. Provisoriska ledningar (V110, S250) genom ställverksområdet i samarbete med Vattenfall.
5. Ny permanent TS75 för Gösgången 5 och 8 (ca 80 m). Ny V32 för Gösgången 8 (ca 75 m). LTA-stationer för resp. fastighet.
6. Proppning av befintlig dricks- och spillvattenledning
3. Ny släpp-punkt för TS75 från Tallebo (SNB5028)
2. Provisoriska ledningar (TS75, V50) läggs längs med Gäddvägen. Ansluts till bef. ledningar samt provisorisk pump.
1. Befintligt brunn (SNB5036) förses med provisorisk pump. Bef. ledningar söderut proppas.
3. Ny sträckning av tryckledningen TS75 från Tallebo
7. Betäckningar på de bortproppade sträckorna tas bort, in och utlopp gjuts igen och brunnen fylls (6 st brunnar).
3. Proppa befintlig S200 PVC österut, riv STB.
0
50 m
Skala 1:1750
2020-03-04